

# Wasser- und Bodenverband der Angelner Auen

WaBoV der Angelner Auen, Kappelner Str. 48b, 24392 Süderbrarup

**Amt Süderbrarup**  
**Der Amtsvorsteher**  
**- Hauptamt -**  
**Herr C. Dank**  
**team Allee 22**  
**24392 Süderbrarup**

Wasser- und Bodenverband der  
Angelner Auen  
Kappelner Str. 48b  
24392 Süderbrarup

[www.wabov-daa.de](http://www.wabov-daa.de)

Telefon 04641/529  
Telefax 04641/1290  
e-mail: [info@wabov-daa.de](mailto:info@wabov-daa.de)

Ihr Zeichen / Ihre Nachricht	Mein Zeichen	Datum
E-Mail 08.11.23	10-2023-20	16.11.2023

## **65. Änderung des Flächennutzungsplanes im Amt Süderbrarup sowie vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 45 der Gemeinde Süderbrarup "Neubau Verbrauchermarkt an der Großen Straße"; hier: frühzeitige Behördenbeteiligung**

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu der oben genannten Maßnahme nehme ich wie folgt Stellung:

### **1. Abstandsregelungen:**

Vorfluter des Wasser- und Bodenverbandes Angelner Auen sind von der geplanten Maßnahme in Bezug auf die in der Satzung festgelegten Abstandsregelungen nicht betroffen (s. beiliegende Karte).

### **2. Regenwasserbewirtschaftung / Hydraulische Drosselung:**

Die Verbandsvorfluter des Wasser- und Bodenverbandes der Angelner Auen werden zunehmend durch kurzzeitige Spitzenabflüsse, verursacht durch den steigenden Versiegelungsanteil, belastet.

Bei einer weiteren Versiegelung und Einleitung von Niederschlagswasser aus bestehenden oder hinzukommenden versiegelten Flächen in einen Vorfluter des Verbandes, ist daher ein **Konzept zur Regenwasserbewirtschaftung** vorzulegen und mit dem Wasser- und Bodenverband abzustimmen.


Bei einer Einleitung von Niederschlagswasser aus den versiegelten Flächen in das vorhandene Kanalnetz der Gemeinde ist dem WaBoV gegenüber nachzuweisen, dass die Kapazität des bestehenden RRB ausreichend bemessen ist und die von der UWB genehmigte Einleitmenge nicht überschritten wird.

### **3. Stoffliche Belastung**


Bei jedweder Einleitung von Niederschlagswasser in einen Verbandsvorfluter ist sicher zu stellen, dass keine Nähr- oder Schadstoffe in das Gewässer gelangen.

Bei Fragen dazu stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

  
Hans-Sören Petersen

(Verbandsvorsteher, WaBoV der Angelner Auen)

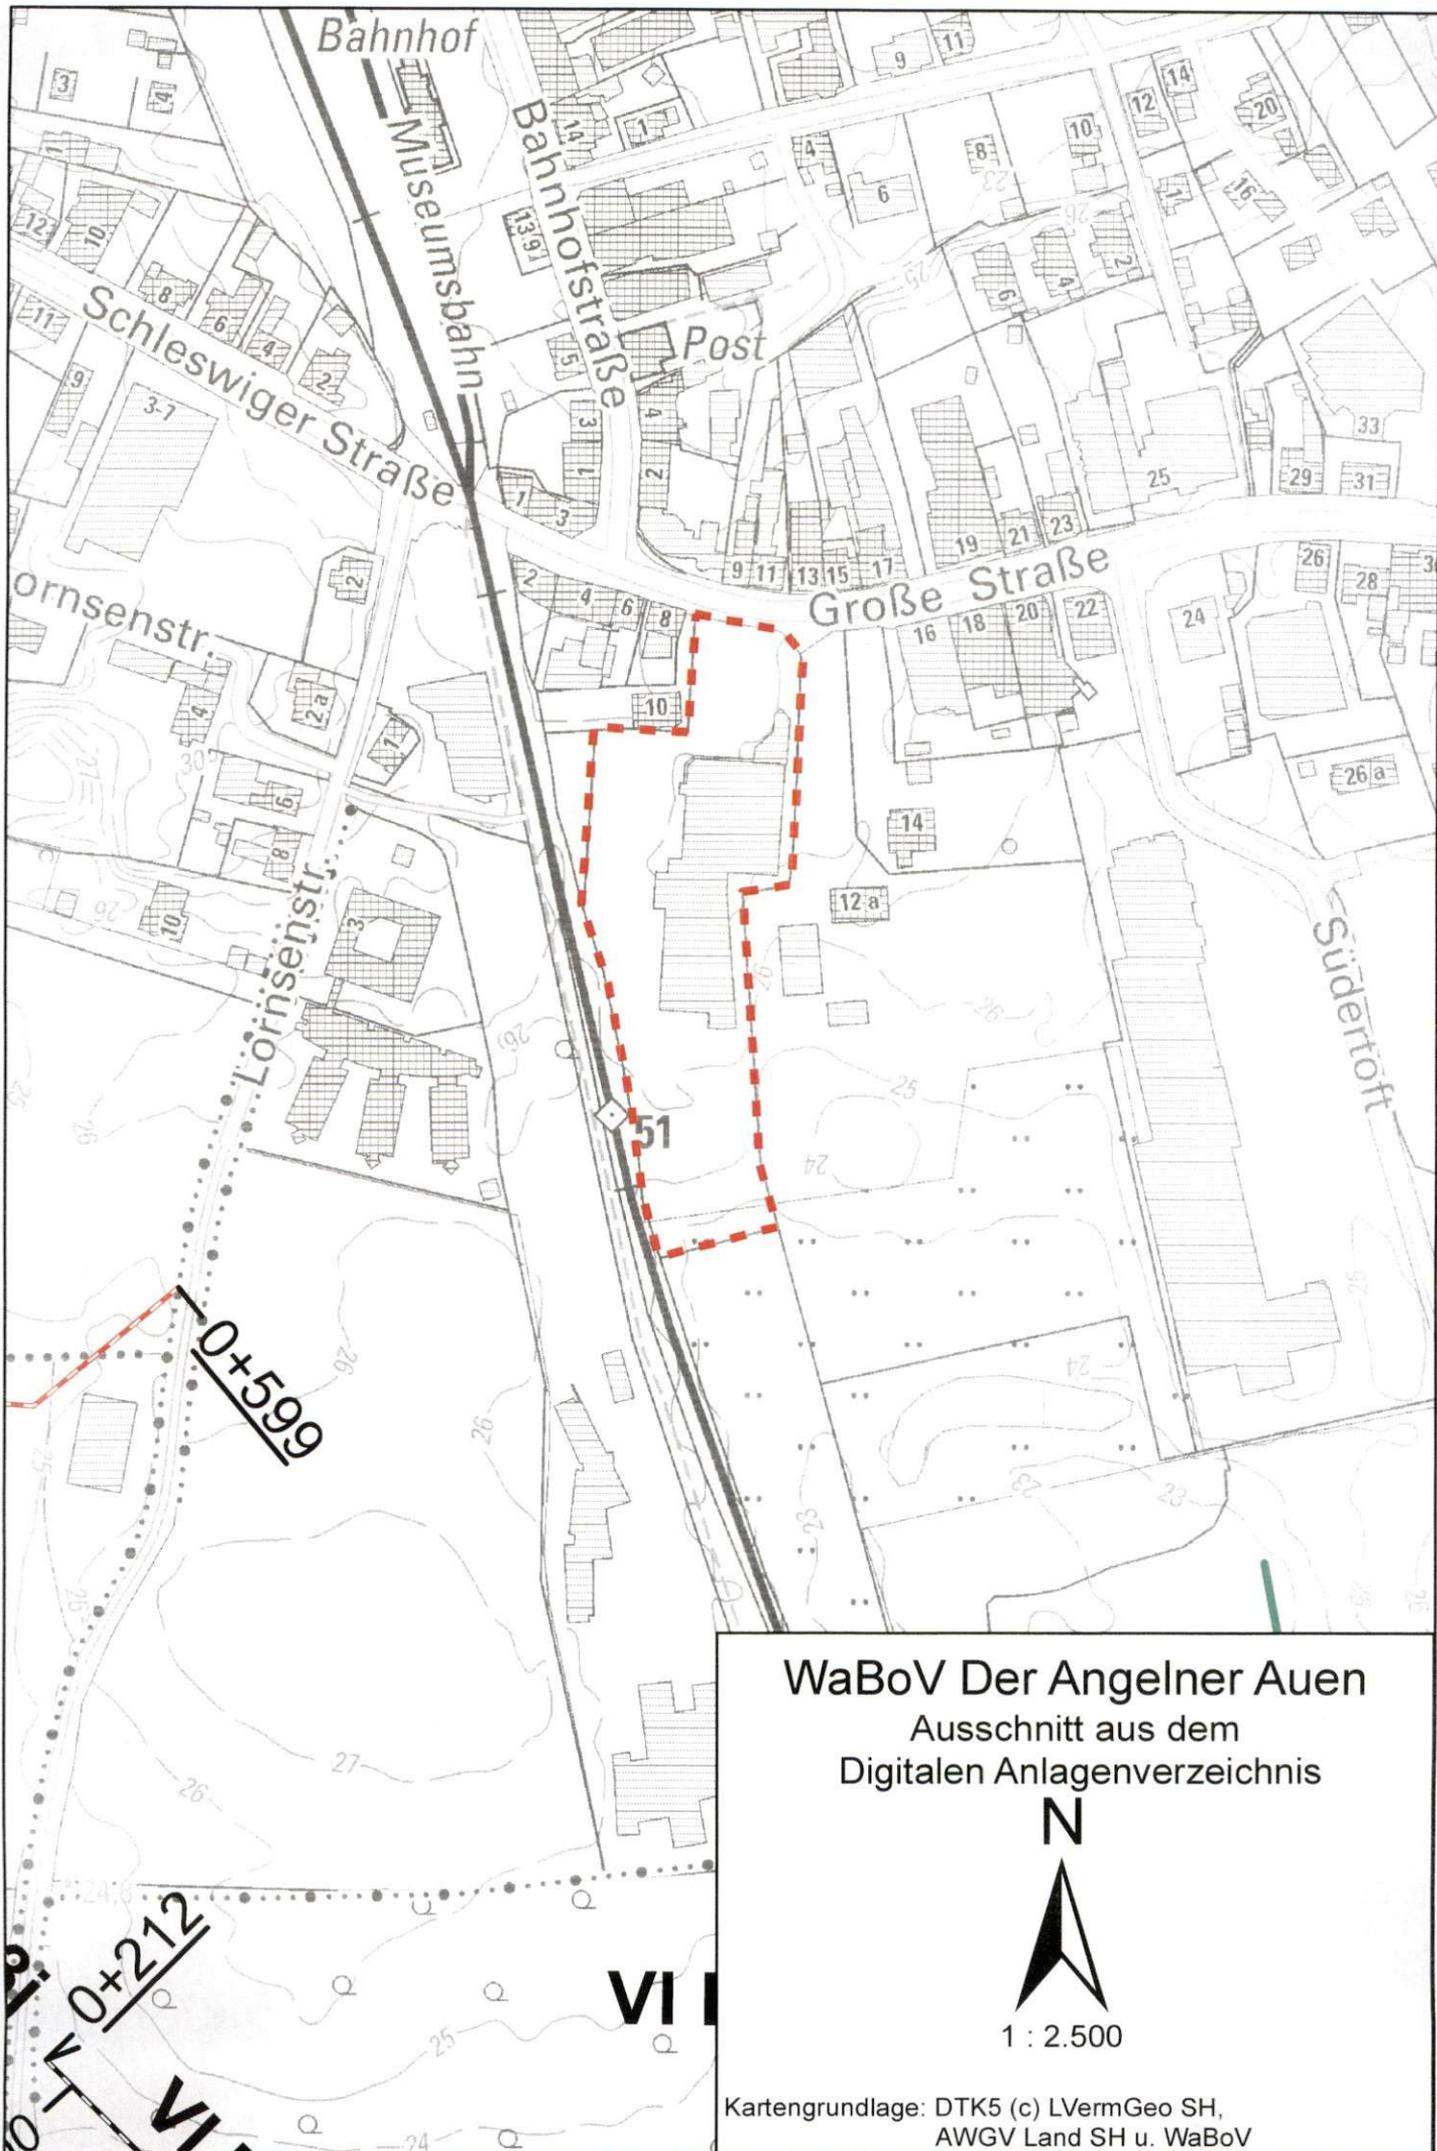

WaBoV Der Angelner Auen  
Ausschnitt aus dem  
Digitalen Anlagenverzeichnis



1 : 2.500

Kartengrundlage: DTK5 (c) LVerGeo SH,  
AWGV Land SH u. WaBoV